D.S.P.J. TULCEA LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Str. Viitorului nr. 50, TULCEA
Tel.0240/534134
E-mail: secretariat@dspjtulcea.ro

Buletin de analiza apa

Nr. inreg. 409

ORIGINAL 1

Probă analizată: ***Apă potabilă***

Beneficiar: ***SC AGIL SERV COM SRL JIJILA, Loc.Jijila, Județul Tulcea, 0240550082, prosilvajijila@yahoo.com***

Numar comanda / data comanda ***409 / 16.06.2026***

Informații suplimentare: ***Control***

Numar proba: ***409***

Provenienta proba: ***Jijila-Rezervor***

Prelevator: ***Sizoi Laura***

Data şi ora recoltării probei: ***15.06.2026 12:45***


Data şi ora receptiei probei: ***16.06.2026 08:00***

Interval analitic: ***16.06.2026 - 19.06.2026***

Data eliberării buletinului: ***19.06.2026***

Nr Crt	Data efectuării analizei	PARAMETRUL ANALIZAT	Standard de referinta	Valori determinate / volum de apa	Valori admise conform ORDONANTEI NR.7/2023
1.	16.06.2026	Numar de colonii la 22° C	SR EN ISO 6222:2004	0 UFC/1 ml	Fără modificări anormale
2.	16.06.2026	Numar de colonii la 37° C	SR EN ISO 6222:2004	0 UFC/1 ml	Fără modificări anormale
3.	16.06.2026	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
4.	16.06.2026	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
5.	16.06.2026	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2:2002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

Responsabil analiza,

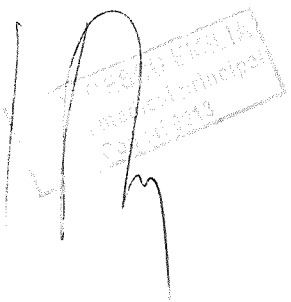

Sef laborator,

- Sfarsit buletin de analiza -

Buletinul de analiza a fost emis in 2 exemplare originale.
Rezultatele se referă numai la proba analizată
Buletinul de analiză nu poate fi reprodus fără aprobarea scrisă a laboratorului.

D.S.P.J. TULCEA LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Str. Viitorului nr. 50, TULCEA
Tel.0240/534134
E-mail: secretariat@dspjtulcea.ro

Buletin de analiza apa

Nr. inreg. 410

ORIGINAL 1

Probă analizată: ***Apă potabilă***

Beneficiar: ***SC AGIL SERV COM SRL JIJILA, Loc.Jijila, Judeţul Tulcea, 0240550082, prosilvajijila@yahoo.com***

Numar comanda / data comanda ***410 / 16.06.2026***

Informaţii suplimentare: ***Control***

Numar proba: ***410***

Provenienta proba: ***Garvan-Rezervor***

Prelevator: ***Sizoi Laura***

Data şi ora recoltării probei: ***15.06.2026 11:40***


Data şi ora receptiei probei: ***16.06.2026 08:00***

Interval analitic: ***16.06.2026 - 19.06.2026***

Data eliberării buletinului: ***19.06.2026***

Nr Crt	Data efectuării analizei	PARAMETRUL ANALIZAT	Standard de referinta	Valori determinate / volum de apa	Valori admise conform ORDONANTEI NR.7/2023
1.	16.06.2026	Numar de colonii la 22° C	SR EN ISO 6222:2004	0 UFC/1 ml	Fără modificări anormale
2.	16.06.2026	Numar de colonii la 37° C	SR EN ISO 6222:2004	0 UFC/1 ml	Fără modificări anormale
3.	16.06.2026	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
4.	16.06.2026	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
5.	16.06.2026	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2:2002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

Responsabil analiza,

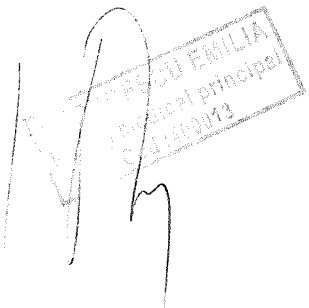

Sef laborator,

- Sfarsit buletin de analiza -

Buletinul de analiza a fost emis in 2 exemplare originale.
Rezultatele se referă numai la proba analizată
Buletinul de analiză nu poate fi reprodus fără aprobarea scrisă a laboratorului.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Compartiment CHIMIE-TOXICOLOGIE
TULCEA str.Viitorului nr. 50 ; Tel : 0340 401 003

BULETIN DE ANALIZA

Nr. registru: 447

ORIGINAL 1

Beneficiar: SC AGIL SERV COM SRL JIJILA

Date de contact: Adresa Loc.Jijila, Județul Tulcea Telefon 0240550082 Email prosilvajijila@yahoo.com

Locul recoltării: JIJILA REZERVOR/Control

Probă analizată: Apă potabilă

Tipul probei: profunzime, clorinată

Sursa de apa: microcentrală

Cantitatea: 1L

Prelevator: IGIENA MEDIULUI - Sizoi Laura

Comanda: Nr. 447 / 16.06.2026 Cod proba: 447

Data recoltării: 15.06.2026 **Data intrării în laborator: 16.06.2026** **Data finalizării analizei: 17.06.2026**

Ora recoltării: 12:45 **Ora intrării în laborator: 09:20** **Data eliberării buletinului: 19.06.2026**

Nr Crt	PARAMETRUL ANALIZAT	METODA DE ANALIZĂ	VALORI DETERMINATE PE PROBĂ	VALORI CMA CONFORM OG nr. 7/2023
1.	Culoare,	SR EN ISO 7887/2012	acceptabilă	acceptabilă consumatorilor si nici o modificare anormală
2.	Miros,	SR EN 1622/2007	acceptabil	acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormală
3.	Amoniu, mg/l	SR ISO 7150-1:2001	0,035	0,5
4.	Nitriți, mg/l [•]	SR EN26777:2002/C91:2006, SR EN26777:2002	< 0,004	stație 0,1 ; consumator 0,5
5.	Nitrați, mg/l [•]	SR ISO 7890-3/2000	18,99	50
6.	pH/T°C, unitati pH	SR EN ISO 10523:2012	7,2/22,3°C	≥6,5-≤9,5
7.	Clor rezidual liber, mg/l	STAS 6364-78	0,06	intrare rețea 0,5; capăt rețea 0,10
8.	Clor rezidual total, mg/l	STAS 6364-78	0,06	0,6
9.	Turbiditate, UNT	SR EN ISO 7027:2016	0,15	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale ◘◘
10.	Conductivitate la 20°C, µS/cm	SR EN 27888 ISO 7888/1997	856,9	2500

Buletinul de analiză se emite în două exemplare originale.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Compartiment CHIMIE-TOXICOLOGIE
TULCEA str.Viitorului nr. 50 ; Tel : 0340 401 003

BULETIN DE ANALIZA

Nr. registru: 448

ORIGINAL 1

Beneficiar: SC AGIL SERV COM SRL JIJILA

Date de contact: Adresa Loc.Jijila, Județul Tulcea Telefon 0240550082 Email prosilvajijila@yahoo.com

Locul recoltării: GARVAN REZERVOR/Control

Probă analizată: Apă potabilă

Tipul probei: profunzime, clorinată

Sursa de apa: microcentrală

Cantitatea: 1L

Prelevator: IGIENA MEDIULUI - Sizoi Laura

Comanda: Nr. 448 / 16.06.2026 Cod proba: 448

Data recoltării: 15.06.2026 **Data intrării în laborator: 16.06.2026** **Data finalizării analizei: 17.06.2026**

Ora recoltării: 11:40 **Ora intrării în laborator: 09:20** **Data eliberării buletinului: 19.06.2026**

Nr Crt	PARAMETRUL ANALIZAT	METODA DE ANALIZĂ	VALORI DETERMINATE PE PROBĂ	VALORI CMA CONFORM OG nr. 7/2023
1.	Culoare,	SR EN ISO 7887/2012	acceptabilă	acceptabilă consumatorilor si nici o modificare anormală
2.	Miros,	SR EN 1622/2007	acceptabil	acceptabil consumatorilor si nici o modificare anormală
3.	Amoniu, mg/l	SR ISO 7150-1:2001	0,080	0,5
4.	Nitriți, mg/l [•]	SR EN26777:2002/C91:2006, SR EN26777:2002	0,034	stație 0,1 ; consumator 0,5
5.	Nitrați, mg/l [•]	SR ISO 7890-3/2000	209,90	50
6.	pH/T°C, unitati pH	SR EN ISO 10523:2012	6,9/21,9°C	≥6,5-≤9,5
7.	Clor rezidual liber, mg/l	STAS 6364-78	< 0,05	intrare rețea 0,5; capăt rețea 0,10
8.	Clor rezidual total, mg/l	STAS 6364-78	< 0,05	0,6
9.	Turbiditate, UNT	SR EN ISO 7027:2016	0,47	Acceptabilă pentru consumatori şi fără modificări anormale ◘◘
10.	Conductivitate la 20°C, µS/cm	SR EN 27888 ISO 7888/1997	1275	2500

Buletinul de analiză se emite în două exemplare originale.